



Общество с ограниченной ответственностью


«Сибкадемсертификация»

(ООО «Сибкадемсертификация»)

Адрес места нахождения юридического лица: 630005, Россия, г. Новосибирск,
ул. Некрасова, 50 тел: +7 (383) 362-12-12, e-mail: stroyser@inbox.ru

Испытательный центр «Строительных материалов, конструкций и веществ»

Адрес места осуществления деятельности: 630024, г. Новосибирск, ул. Бетонная, 14
тел: +7 (383) 361-21-06, e-mail: sibniistroy@mail.ru



Свидетельство об аккредитации № РСК RU.ИЛ.0013 от 20.11.2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЦ



В.И. Белан

«23» ноября 2021 г.

М.П.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ
№ ЛИ231121-1САсп от 23.11.2021г.

Заявка на проведение испытаний № б/н от 30.08.2021г.

(основание для проведения испытаний, номер, дата)

ООО «БРИКСТОУН», 21022951, НСО г. Искитим, микрорайон Индустриальный 24а
ИНН 5446017219

(наименование, юридический и фактический адрес заказчика, ИНН, ОГРН/аттестат аккредитации)

(заполняется, если испытания проведены по месту нахождения заказчика)

Изделия бетонные стеновые мелкоштучные торговой марки «BrickStone»: стандартный
полнотелый цвета сахара КО-С 250×120×65/250/200 в количестве 12 шт., стандартный пу-
стотелый цвет серый КО-Су 250×120×65/150/200 в количестве 12 шт, выпускаемые по ТУ
5741-001-21022951-2016, ГОСТ 6133-99.

(наименование, идентификация образца испытаний)

Упаковка не нарушена.

(описание, состояние образца испытаний)

ИЛ-6413 от 11.11.2021г.

(дата получения объекта испытаний)

Акт отбора образцов: не предоставлен. Отбор проб произведен заказчиком.

(номер и дата акта отбора образцов)

12.11.21- 22.11.2021г.

(дата начала и окончания испытаний)

ГОСТ 10060-2012 «Бетоны. Методы определения морозостойкости»

(ГОСТ на метод испытания с полным наименованием)

Лист _1_ Листов _2_

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.

* Испытательный центр (ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.

* Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.

* Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ


Сведения об образцах		Дата проведения испытаний	Измеряемый показатель, ед. изм.	Нормативный документ	Нормативное значение	Идентификация используемого метода/методики	Результаты испытаний	Примечание
Маркировка заказчика	Маркировка ИЦ							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
КО-С 250×120×65/250/200	И-6413-1/2	12.11.2021	Морозостойкость - количество циклов, шт. - снижение прочности на сжатие, % - потеря массы, %	ТУ 5741-001-21022951-2016	Не менее 5 Не более 20,0	ГОСТ 10060-2012 п.6.2	5 15,8 0,96	F1200
КО-Су 250×120×65/150/200		22.11.2021			Не более 1		5 16,4 1,0	F1200

Испытатель

А.Н.Бахарева

Зам. руководителя ИЦ

И.А.Аношина

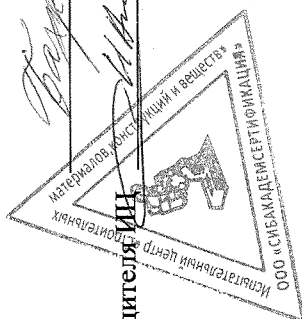

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА ИСПЫТАНИЙ

* Результаты относятся к объектам, прошедшим испытания.
 * Испытательный центр(ИЦ) не несет ответственность, когда информация по испытанию предоставлена заказчиком и может повлиять на достоверность результатов.
 * Если образцы для испытаний предоставлены заказчиком, то полученные результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу.
 * Воспроизводить протокол испытаний (частично или полностью) без письменного разрешения ИЦ запрещено.